



Poziom porównawczy 93,00 m n.p.m.

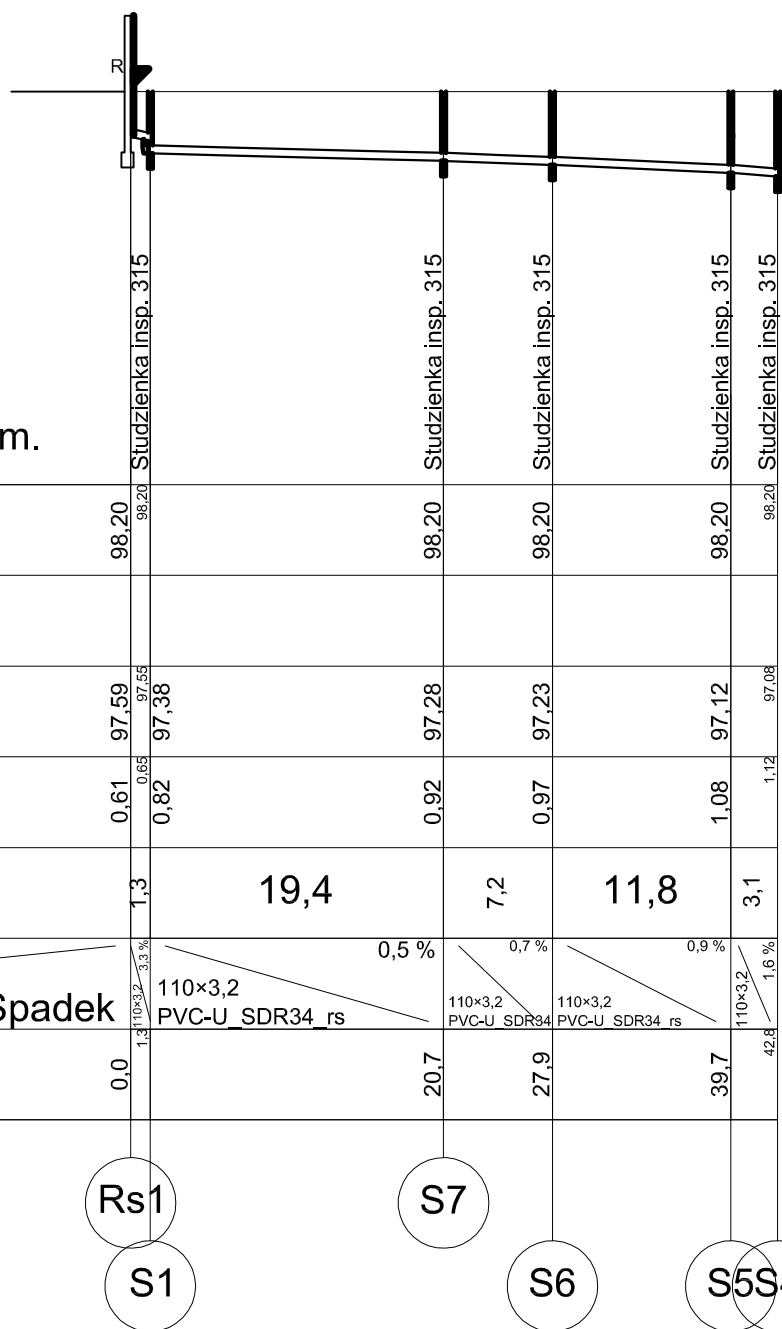

Rzędna terenu projektowanego	98,20	98,20	98,20	98,20	98,20
Rzędna terenu istniejącego					
Rzędna dna kanału	97,59	97,55	97,28	97,23	97,12
Zagłębienie dna kanału [m]	0,61	0,65	0,92	0,97	1,08
Odległości [m]	1,3	19,4	7,2	11,8	3,1
Średnice, materiał	110x3,2	110x3,2	110x3,2	110x3,2	110x3,2
Spadek	0,33 %	0,5 %	0,7 %	0,9 %	1,6 %
Długość trasy [m]	0,0	20,7	27,9	39,7	42,8

67-200 Głogów, ul. grodzka 4. Tel. 608594496 tel/fax 76 852-16-22, e-mail:biuro@ proma-bud.pl			
		Branża:	Nr rys.
		SANITARNA	S3
Obiekt:	Boisko rekreacyjne - Zbiornik, inst.	Stadium:	Data:
Lokalizacja:	Głogów, obręb 0009 Żarków, dz: 525/5	P.B.	12.2016
Nazwa rysunku:	PROFIL PODŁUŻNY - INST. KAN. DESZCZ.	Upr. bud.	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Tomasz Bartoszek	211/01/DUW spec. instalacyjnej	
Sprawdzający:	inż. Bolesław Oleśków	80/DOŚ/08 spec. instalacyjnej	
Asystent:	Paweł Macher		